


znaczniki przewodów

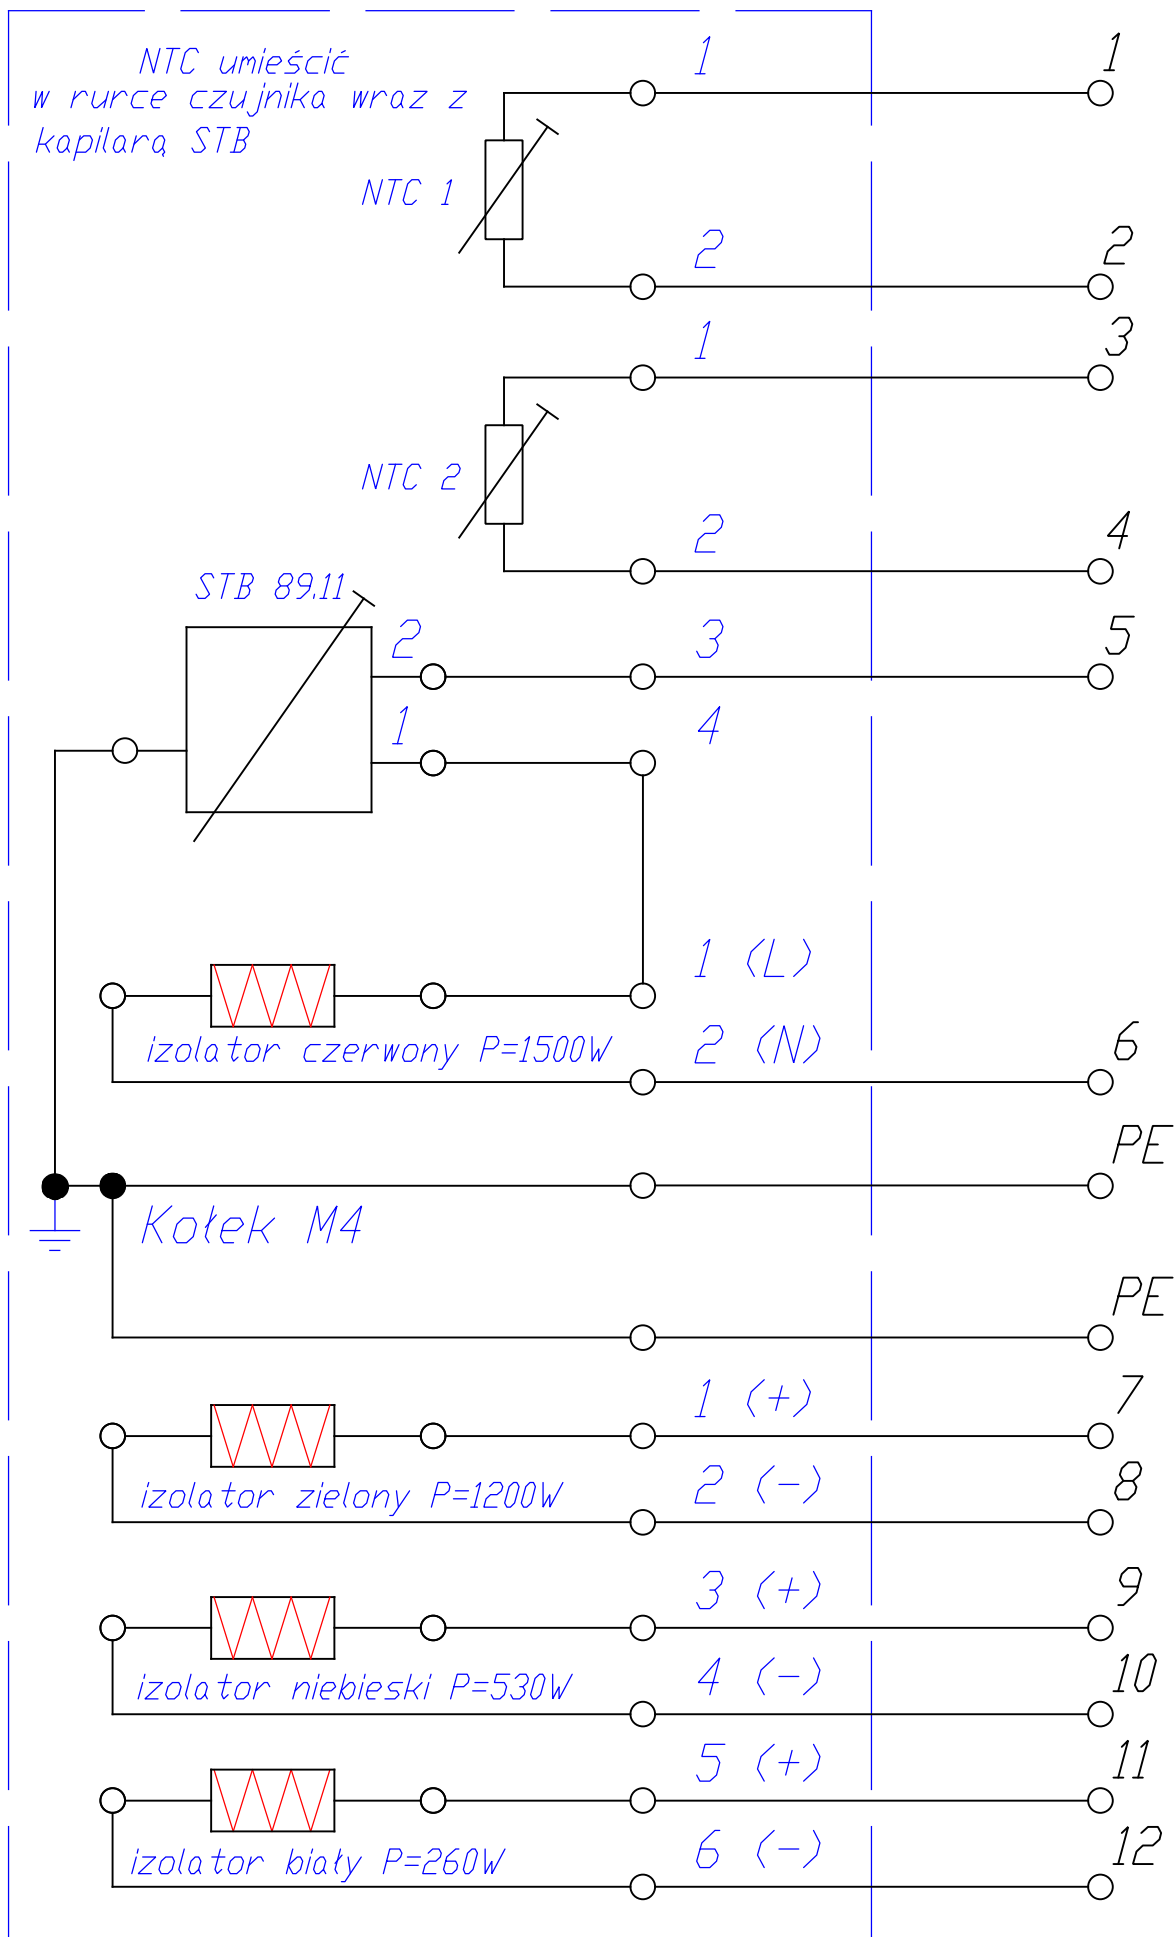

NTC umieścić w rurce czujnika wraz z kapilarą STB

NTC 1

NTC 2

STB 89.11

izolator czerwony P=1500W

izolator zielony P=1200W

izolator niebieski P=530W

izolator biały P=260W

połączenie w okudowie